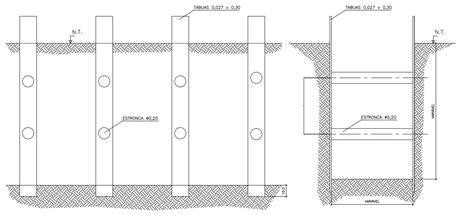

ELEVACAO

CORTE A–A



PLANTA

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO PONTALETEADO PARA VALAS

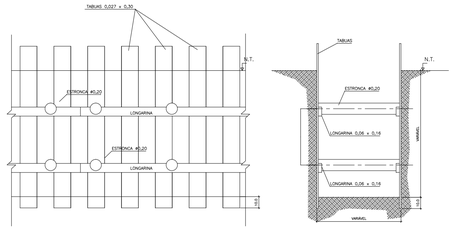

ELEVACAO

CORTE A–A



PLANTA

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO DESCONTÍNUO PARA VALAS

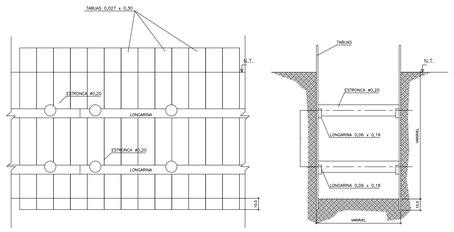

ELEVACAO

CORTE A–A



PLANTA

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO CONTÍNUO PARA VALAS

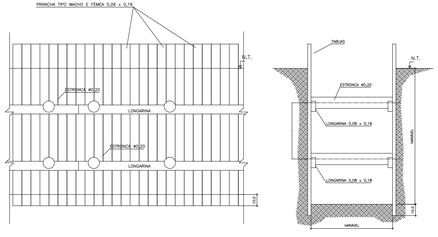

ELEVACAO

CORTE A–A



PLANTA

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)

ESCORAMENTO ESPECIAL PARA VALAS



CORTE A–A



MANEIRAS DE SE INSTALAR O PRANCHÃO EM ESCORAMENTO TIPO BERLINENSE

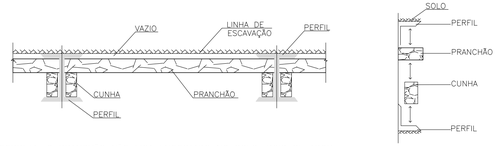

A) INCORRETA: O PRANCHÃO NÃO FICA ENCOSTADO NO SOLO, POIS SE APOIA DIRETAMENTE NO PERFIL CONFORME DIAGRAMA DE FORÇA ABAIXO :

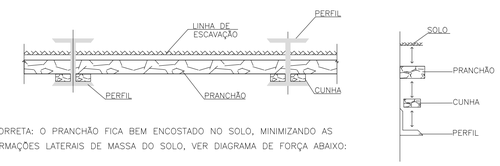

B) CORRETA: O PRANCHÃO FICA BEM ENCOSTADO NO SOLO, MINIMIZANDO AS DEFORMAÇÕES LATERAIS DE MASSA DO SOLO, VER DIAGRAMA DE FORÇA ABAIXO:

NOTAS:
1) DIMENSÕES EM METROS (m)



PLANTA

ESCORAMENTO METÁLICO-MADEIRA PARA VALAS

CONFORME NBR 12266/1992
TABELA 1 - LARGURA DA VALA PARA OBRA DE ESGOTO

DIÂMETRO NOMINAL	COTA DE CORTE (m)	LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE			
		PONTALETES (m)	CONTÍNUO E DESCONTÍNUO (m)	ESPECIAL (m)	METÁLICO-MADEIRA (m)
250 a 300	0 - 2	-	-	-	-
	2 - 4	0,90	1,00	1,20	1,85
	4 - 6	1,00	1,20	1,50	2,00
	6 - 8	1,10	1,40	1,80	2,15
350 a 400	0 - 2	0,90	1,10	1,20	-
	2 - 4	1,00	1,30	1,50	2,15
	4 - 6	1,10	1,50	1,80	2,30
	6 - 8	1,20	1,70	2,10	2,45

NOTA: As características das valas devem ser estudadas individualmente, no caso da necessidade de utilização de tubulações com diâmetros diversos descritos na Tabela.

OBS: OS DETALHES DE EMBASAMENTO E ESCORAMENTO SÃO ORIENTATIVOS E SOMENTE APÓS A ABERTURA DA VALA OS MESMOS SERÃO DEFINIDOS, EM CONJUNTO COM O PROJETO.

(*) REATERRO COM TERRA ISENTA DE MATERIAIS ESTRANHOS (RAIZES, ROCHAS, IMPUREZAS)

(**) LARGURA DA VALA EM FUNÇAO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE (VER TABELA 1)

N°	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO

R E V I S Õ E S

D O C U M E N T O S D E R E F E R Ê N C I A

ENGCONSULTORIA
ENG CONSULTORIA E PROJETOS S/S LTDA
AVENIDA IBIRAPUERA, 2807, CONJ. 211, CEP 04029-200, SÃO PAULO, SP
e-mail: contato@engconsultoria.com.br
CREA 0759232

ART PROJ. 28027230180966893

PROJ.	B. G.
COORD. ÁREA	B. G.
COORD. PROJ	PEDRO IVO
RESP.TEC.	ENG. PEDRO IVO DE ALMEIDA SANTOS CREA: 5061115668

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO SAEMAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE DE SERTÃOZINHO - E SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE DESTE DOCUMENTO NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

Saemas SAEMAS SERTÃOZINHO

EMPREENDIMENTO: COLETOR TRONCO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO - ÁGUA VERMELHA
OBJETO: PROJETO EXECUTIVO DOS COLETORES TRONCO ÁGUA VERMELHA MARGEM DIREITA E MARGEM ESQUERDA
DETALHES CONSTRUTIVOS - ESCORAMENTOS DE VALA
LOCAL: AVENIDA ANTÔNIO FURLAN JÚNIOR - MARGENS DO CORREGO ÁGUA VERMELHA - SERTÃOZINHO, SP

ESC: 1:25	FL. TIPO A1	CÓDIGO: SAEMAS-SES-CAV	FOLHA No. 07	REVISÃO R0