


ESCALA INDICADA



- MATERIAL EM FIBRA DE VIDRO 50mm, PINTADO NA COR AMARELA, RESISTÊNCIA À ESFORÇO HORIZONTAL DE 80 KGf/M2.
- OS MÓDULOS DO GUARDA CORPO DEVERÃO TER NO MÁXIMO 2,50m DE EIXO A EIXO.
- TODAS AS REBARBAS E CANTOS VIVOS DEVEM SER ELIMINADOS.



CORTE 1
(FIXAÇÃO EM CONCRETO)
SEM ESC.

ESCALA 1:25



LISTA DE MATERIAIS DO POSTE DE VENTILAÇÃO			
ITEM	QTD.	UNID.	DESCRIÇÃO
1	6,0	m	TUBO 6", SOLDA DE TOPO, AC, ASTM A-53 Gr. B, SCH STD, ASME B36.10
2	3	pç	CURVA 90° RL, 6", SOLDA DE TOPO, AC, ASTM A-234 Gr. WPB, SCH STD, ASME B16.9

ESCALA 1:25



- NOTAS:
- O MATERIAL DA ESCADA EM PRFV.
 - ELIMINAR TODOS OS CANTOS VIVOS E REBARBAS.

S/ESCALA

DESCRIÇÃO	DIMENSÕES		QUANT.
	A	B	
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO	1,20	0,85	02
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO	1,20	0,85	01
TAMPA EM FIBRA DE VIDRO	1,00	1,00	01



S/ ESCALA



A	B	ALT. "H" (mm)	QUANT.
500	550	600	02

- NOTAS:
- DIMENSÕES E DIÂMETROS DOS TUBOS EM MILÍMETROS, EXCETO INDICAÇÕES CONTRÁRIAS.


S/ ESCALA



SUPORE	Ø TUBO	MATERIAL	ALT. "H" (mm)	QTDE.
SP	DN250	FoFo	610	02
SP	DN80	FoFo	480	01

- NOTAS:
- DIMENSÕES EM MILÍMETROS E DIÂMETROS DOS TUBOS EM POLEGADAS.
 - MATERIAL DOS SUPORTES EM AÇO CARBONO.
 - DIMENSÕES A SER CONFIRMADAS EM CAMPO NO MOMENTO DA INSTALAÇÃO.

S/ESC

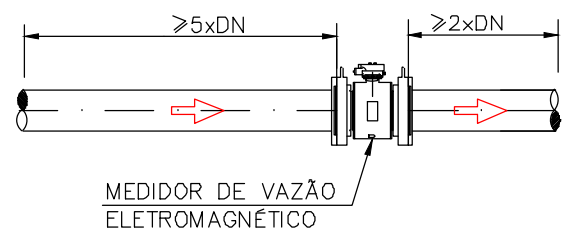

- NOTA:
AS DISTÂNCIAS MÍNIMAS ANTES E DEPOIS DO MEDIDOR
PODEM VARIAR CONFORME FABRICANTE E DEVEM SER
CONFIRMADAS VIA MANUAL DE OPERAÇÃO DO INSTRUMENTO.

[illegible]