


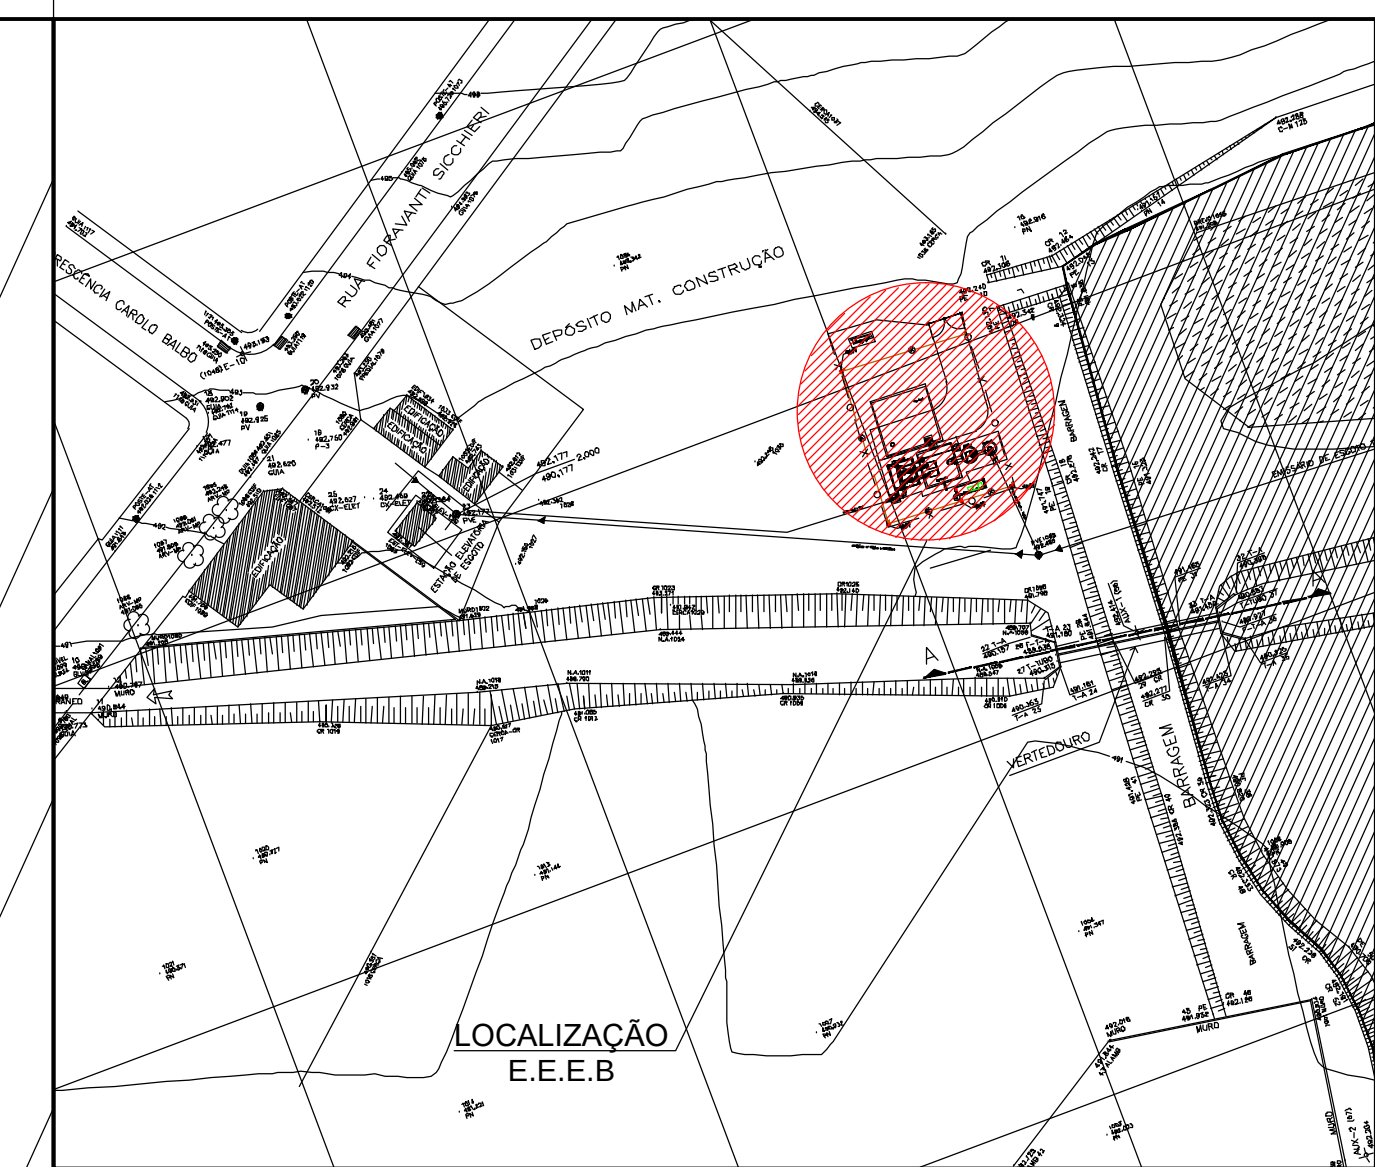

	- POSTE DE ILUMINAÇÃO EXTERNA:		- LUMINÁRIA EMERGÊNCIA:
---	--------------------------------	---	-------------------------

- ### **DET. FIXAÇÃO SENSORES DO ALARME**
- SEM ESCALA
-
- SENSOR INFRAVERMELHO TRANSMISSOR
- SENSOR INFRAVERMELHO RECEPTOR
- 1,0 METRO
- 2,0 METROS
- 0,5 METROS
- VISTA SUPERIOR
- OBS_1: O SUPORTE DEVERÁ SER FIXO EM BASE DE CONCRETO;
- OBS_2: O KANAFLEX COM O CABO DO SENSOR DEVERÁ ENTRAR NA PARTE INFERIOR DO ELETRODUTO;
- OBS_3: O ELETRODUTO DEVERÁ TER UMA TAMPA NA PARTE SUPERIOR, PARA IMPEDIR A ENTRADA DE ÁGUA;
- OBS_4: DEIXAR 1,0 METROS DE DISTÂNCIA ENTRE ESTE ELETRODUTO E QUALQUER OBSTÁCULO;

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO	
	REVISÕES				DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA	

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO
SAEAM - SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE - E
SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER
COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS
NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA
RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.

	SAEMAS SERTÃOZINHO
EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO	
OBJETO: PROJETO ELÉTRICO DA ESTAÇÃO ELEVATORIA DE ESGOTO BRUTO DO JARDIM PARAISO DISTRIBUIÇÃO DE ALARME	
LOCAL: RUA FIORAVANTE SICCHIERI - MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO	

ESC: INDICADA	PL. TIPO A1	CÓDIGO: SAEMAS-JPA-EEE-ELE	FOLHA No. 09	REVISÃO R2
----------------------	-----------------------	--	--	--