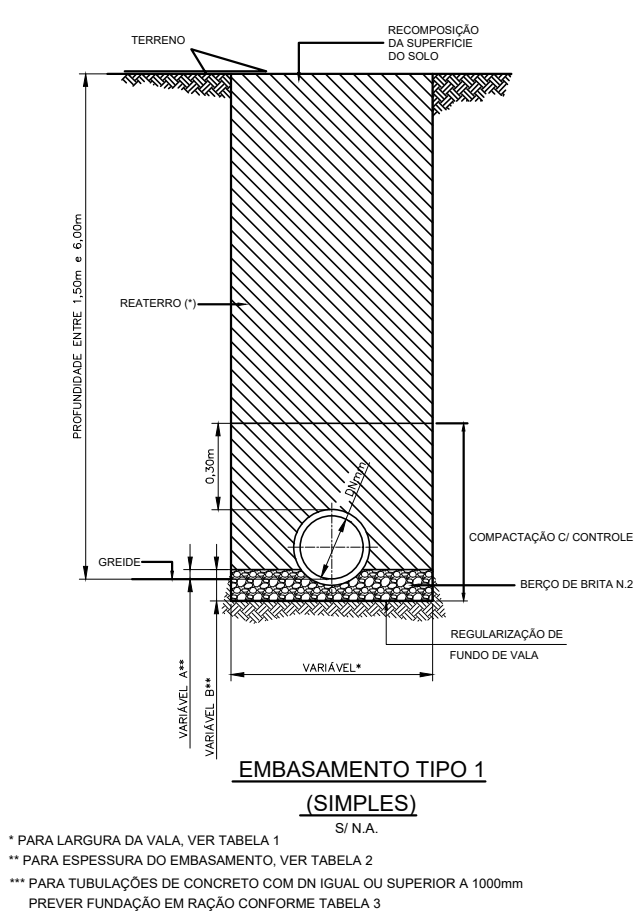


OBS: OS DETALHES DE EMBASAMENTO E ESCORAMENTO SÃO ORIENTATIVOS E SOMENTE APÓS A ABERTURA DA VALA OS MESMOS SERÃO DEFINIDOS, EM CONJUNTO COM O PROJETO.

(*) REATERRO COM TERRA ISENTA DE MATERIAIS ESTRANHOS (RAIZES, ROCHAS, IMPUREZAS)

(**) LARGURA DA VALA EM FUNÇÃO DO TIPO DE ESCORAMENTO E COTA DE CORTE (VER TABELA 1)

DIÂMETRO NOMINAL (mm)	ESPESURAS, DO EMBASAMENTO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (m)	
	A	B
400	0,05	0,10
500	0,05	0,10
600	0,05	0,10
700	0,07	0,15
800	0,07	0,15
900	0,07	0,15
1000	0,10	0,18
1200	0,10	0,18
1500	0,15	0,20
1750	0,15	0,20
2000	0,20	0,25

DIÂMETRO NOMINAL (mm)	ESPESSURA DA FUNDAÇÃO DE RACHÃO EM FUNÇÃO DO DIÂMETRO DA TUBULAÇÃO (m)
1000	0,15
1200	0,20
1500	0,35
1750	0,35
2000	0,40