



01
10 MTS

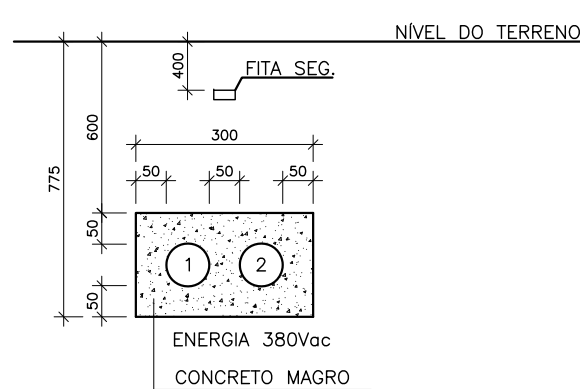


1	ALIM. DO PADRÃO DE ENTRADA PARA O QD CA-02 - 3x1/C#95+1x1/C#95+1x1/C#50	PEAD #3"
2	RESERVA	PEAD #3"

02
03 MTS

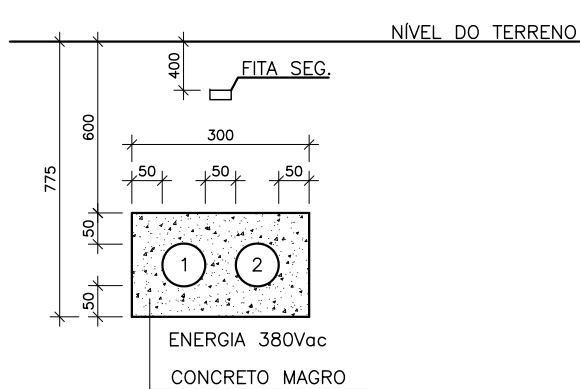

1	ALIM. DO PADRÃO DE ENTRADA PARA O QD CA-02 - 3x1/C#95+1x1/C#95+1x1/C#50	PEAD #3"
2	ALIM. ILUMINAÇÃO EXTERNA C-02 - 1x5/C#2,5	PEAD #3"

03
10 MTS

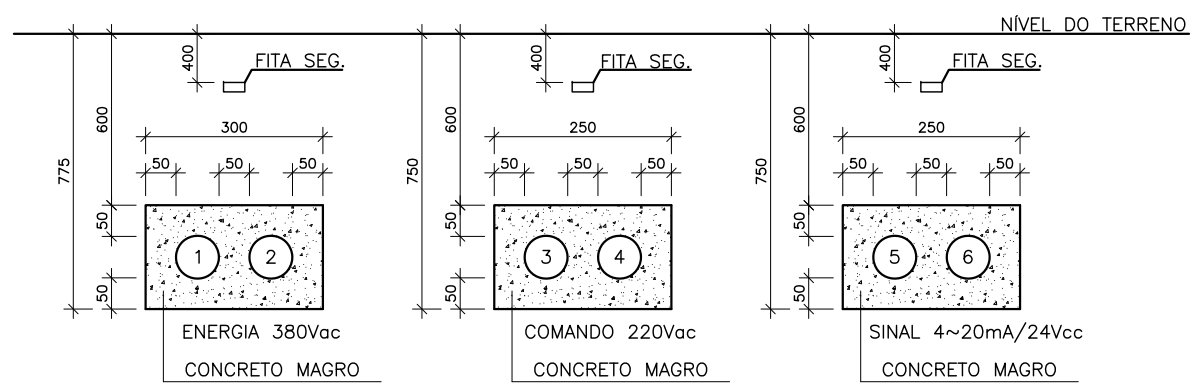


1	ALIM. DA BS-01 / BS-02 CP-1.1/CP-1.2 - (2x) 3x1/C#35+1x1/C#16	PEAD #3"
2	RESERVA	PEAD #3"

3	RESERVA	PEAD #2"
4	RESERVA	PEAD #2"

5	SINAL: TRANSMISSOR DE PRESSÃO (NÍVEL) CS-1.1 - 1x2/C#1,5+SH	PEAD #2"
6	RESERVA	PEAD #2"


04
15 MTS

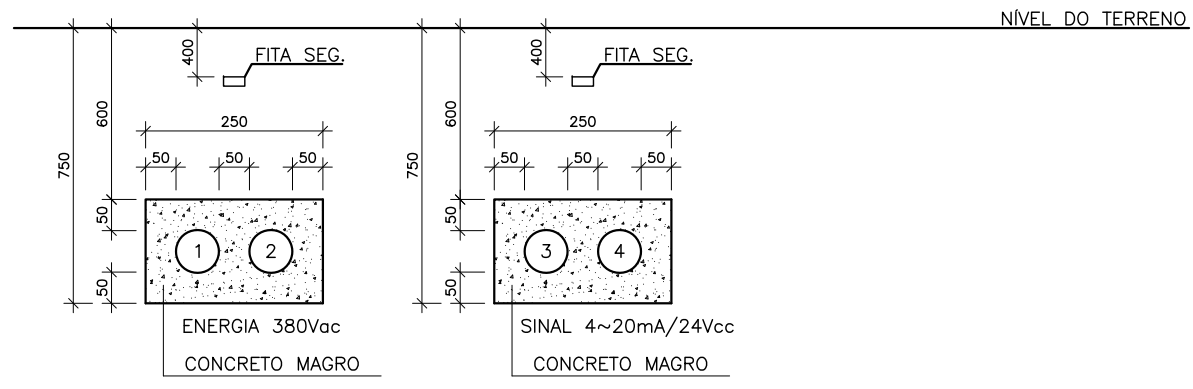

1	ALIM. DA TE-01 CA-03 - 1x5/C#4,0	PEAD #2"
2	RESERVA	PEAD #2"


3	SINAIS FIT-01 CABOS DE BOBINA E ELETRODO DO SENSOR (FORNECIDOS COM O EQUIPAMENTOS)	PEAD #2"
4	RESERVA	PEAD #2"

05
03 MTS

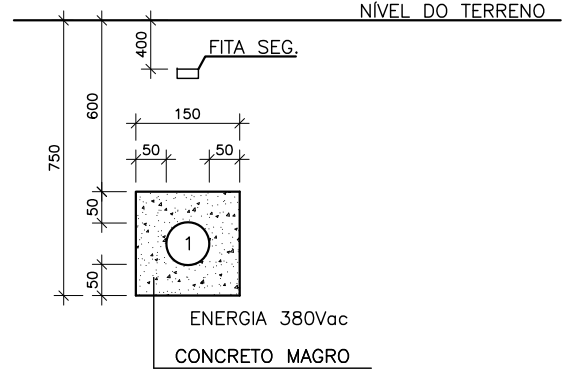


1	ALIM. DA TE-01 CA-03 - 1x5/C#4,0	PEAD #2"
---	-------------------------------------	----------

06
03 MTS

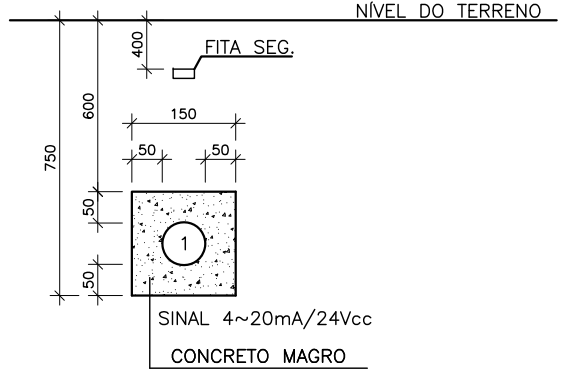


1	SINAIS FIT-01 CABOS DE BOBINA E ELETRODO DO SENSOR (FORNECIDOS COM O EQUIPAMENTOS)	PEAD #2"
---	--	----------

IL1
45 MTS

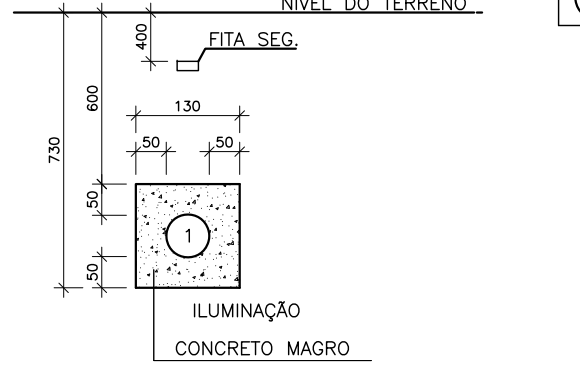


1	ALIM. ILUMINAÇÃO EXTERNA C-02 - 1x5/C#2,5	PEAD #1.1/4"
---	--	--------------

IL2
15 MTS

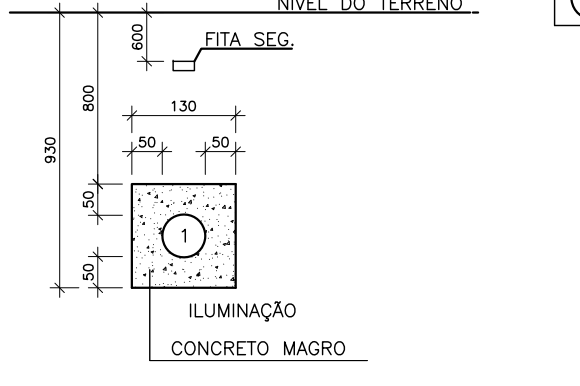


1	ALIM. ILUMINAÇÃO EXTERNA C-02 - 1x5/C#2,5	PEAD #1.1/4"
---	--	--------------

AL
40 MTS

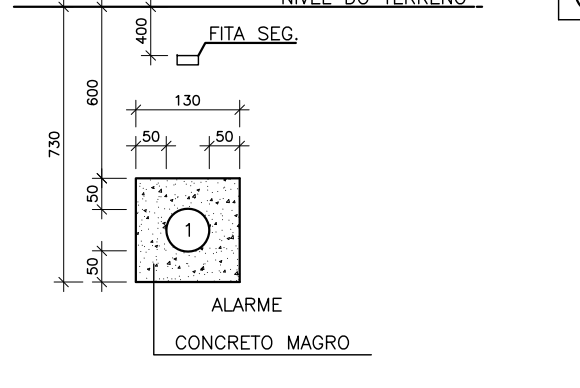

1	SINAIS ALARME DUITO SECO	PEAD #1.1/4"
---	-----------------------------	--------------

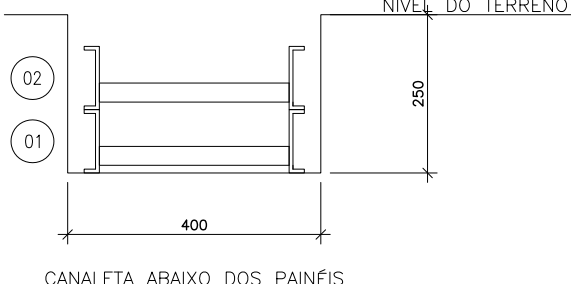

01	ALIM.: QD CA-02 - 3x1/C#95+1x1/C#95+1x1/C#50 ALIM.: TE-01 CA-03 - 1x5/C#4,0 ALIM.: COM/CLP CA-04 - 3x1/C#70+1x1/C#70+1x1/C#35 ALIM.: IL CASA DE PAINÉIS C-01 - 3x1/C#2,5 ALIM.: IL EXTERNA C-02 - 1x5/C#2,5 ALIM.: BC-01 CP-1.1 - 3x1/C#35+1x1/C#16 ALIM.: BC-02 CP-1.2 - 3x1/C#35+1x1/C#16 ALIM.: FIT-01 CA-1.1 - 1x3/C#1,5 -	LEITO 200x100
----	--	---------------

02	SINAL: TRANSMISSOR DE PRESSÃO RBAS CS-1.1 - 1x2/C#1,5+SH SINAL: FIT-01 CS-1.2 - 1x2/C#1,5+SH SINAL: SENSOR DE VAZÃO CABOS FORNECIDOS COM O SENSOR -	LEITO 200x100
----	---	---------------



ART. PROJ. 20072019-044772

PROJ.	R.M.S.
COORD. ÁREA	R.M.S.
COORD. PROJ.	PEDRO IVO
RESP.TEC.	ENS. PEDRO IVO DE ALMEIDA SANTOS

CREA: 506115666

VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE

EG/DIPRO
EG/DECOF
EG/DECOF

ESTA FOLHA É PROPRIEDADE DO
SAEMAS - SERVIÇO AUTÔNOMO DE
ÁGUA, ESGOTO E MEIO AMBIENTE - E
SEU CONTEÚDO NÃO PODE SER
COPIADO OU REVELADO A TERCEIROS.
A LIBERAÇÃO OU A VERIFICAÇÃO DA
CONFORMIDADE DESTES DOCUMENTOS
NÃO EXIME A PROJETISTA DE SUA
RESPONSABILIDADE SOBRE O MESMO.



SAEMAS SERTÃOZINHO

EMPREENDIMENTO: SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

OBJETO: PROJETO ELÉTRICO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA DE ESGOTO BRUTO DO JARDIM PARAÍSO

CORTE DOS DUTOS

LOCAL: RUA FIORAVANTE SICCHIERI - MUNICÍPIO DE SERTÃOZINHO

ESC: INDICADA

FL. TIPO
A1

CÓDIGO:

SAEMAS-JPA-EEE-ELE

FOLHA Nº
10

REVISÃO
R3

Nº	DISCRIMINAÇÃO	REVISOR	VERIFICAÇÃO DA CONFORMIDADE	CÓDIGO	OBJETO
DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA					

REVISÕES